NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Ve vybraných prostorách bude provedeno doplňkové pospojení (prostory jsou označeny symbolem ⊕).

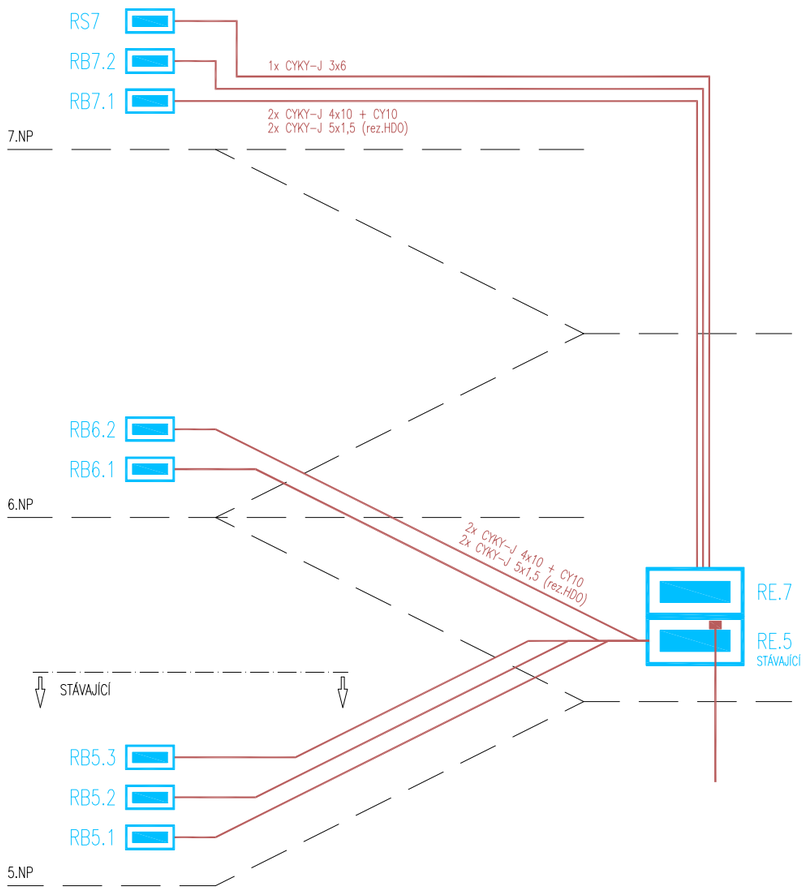

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA

Rev.	Datum/Date	Poznámky/Notes

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
POLOHOPISNÝ SYSTÉM S-JTSK

Spolupráce / Co-operation:

JKS Elektroprojekce Praha s.r.o.
Oldřichova 11, 128 00 Praha 2
jks@jksprojekce.cz

Generální projektant / General designer:

Ian Bryan Architects s.r.o.
Plaská 5/623, Praha 5
15000, Česká republika
Tel. +420 257 311 354
e-mail: iba@ibarch.cz
web: www.ibarch.cz

Část – Název/Part – Drawing Title:

D.1.4.5 – SILNOPROUD / HEAVY CURRENT

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA

DISTRIBUTION SCHEME

Akce/Job:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
A PŮDNÍ VESTAVBA

Klient/Client:

KOZI 3 s.r.o.
U KAMÝKU 284/11
KAMÝK, 142 00, PRAHA

Stupeň/Purpose:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodp. projektant/Responsible:

Ing. Karel Švejda

Kreslil/Drawn:	Kontroloval/Checked:
Ing. Karel Švejda	Ing. Karel Švejda

Měřítko/Scale:	Formát/Format:	Datum/Date:
–	2x A4	11/2015

Číslo výkresu/Drawing No.:	Rev:
21322/T/D.1.4.5/309	03

Všechny rozměry kontrolovat na stavbě. Neodměřujte z tohoto výkresu. Informujte architekty o nesrovnalostech důležitých pro realizaci

All dimensions to be checked on site. Do not scale off the drawing. Inform the architects of any errors/irregularities

©IBA s.r.o. All rights reserved